


Сегмент 1

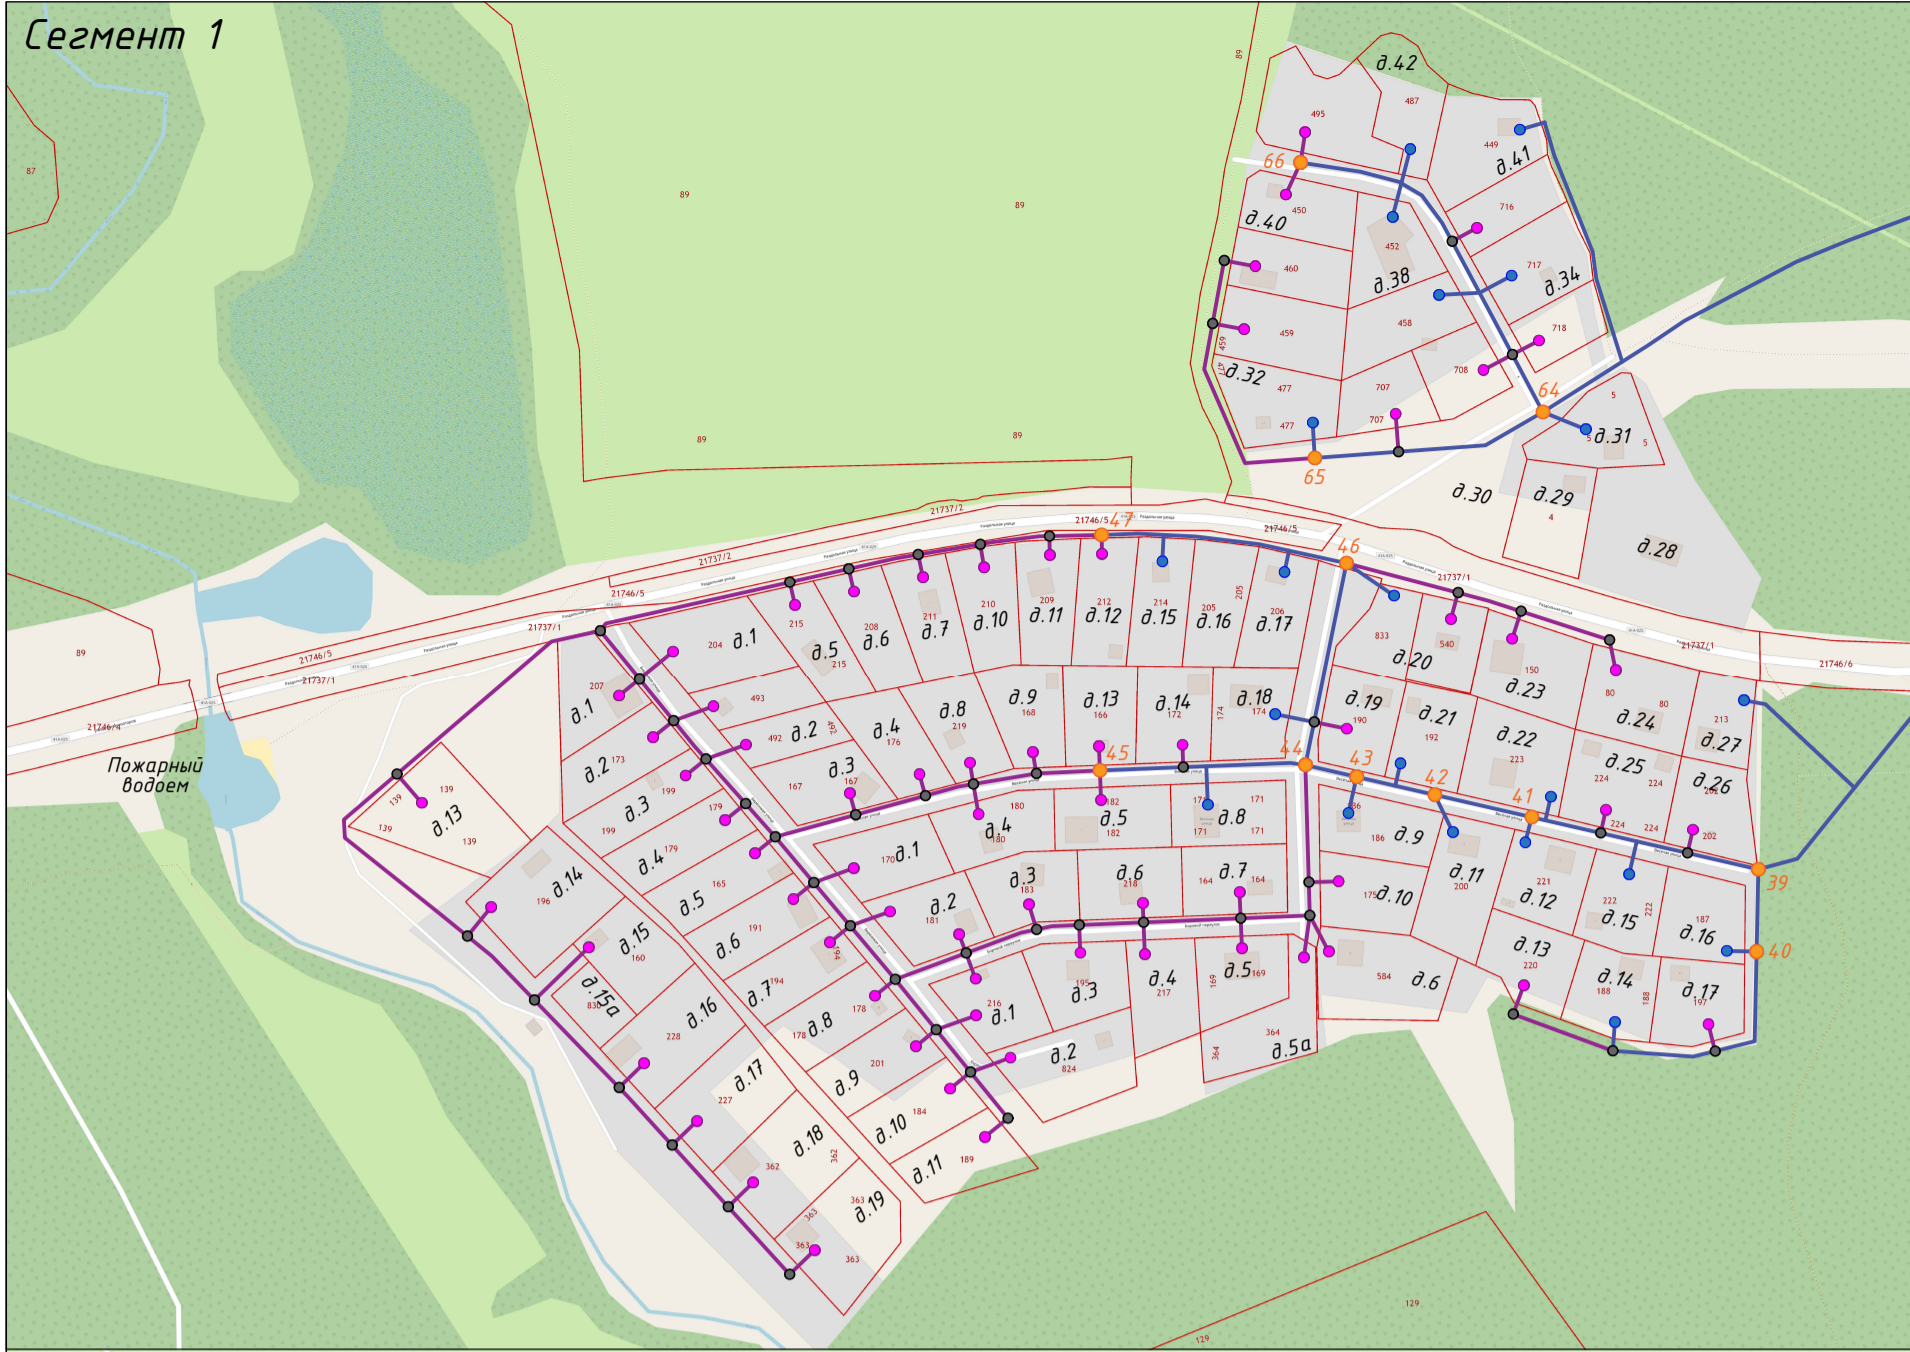

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внешний диаметр, мм	Материал
1	2	25	50	ПНД
2	3	37	50	ПНД
3	4	115	50	ПНД
4	5	102	50	ПНД
5	6	258	50	ПНД
6	7	103	50	ПНД
7	8	86	50	ПНД
8	9	160	50	ПНД
9	10	90	50	ПНД
10	11	220	50	ПНД
11	12	107	32	ПНД
12	13	134	32	ПНД
13	14	273	50	ПНД
14	15	67	50	ПНД
15	16	81	50	ПНД
16	17	105	50	ПНД
17	18	129	32	ПНД
18	19	359	50	ПНД
19	20	63	50	ПНД
20	21	87	50	ПНД
21	22	42	50	ПНД
22	23	155	50	ПНД
23	24	34	50	ПНД
24	25	24	50	ПНД
25	26	125	50	ПНД
26	27	143	50	ПНД
27	28	82	50	ПНД
28	29	77	50	ПНД
29	30	169	50	ПНД
30	31	137	50	ПНД
31	32	59	50	ПНД
32	33	425	50	ПНД
33	34	148	50	ПНД
34	35	105	50	ПНД
35	36	12	50	ПНД
36	37	29	50	ПНД
37	38	16	50	ПНД
38	39	500	50	ПНД
39	40	29	50	ПНД
40	41	109	50	ПНД
41	42	36	50	ПНД
42	43	110	50	ПНД
43	44	51	50	ПНД
44	45	38	50	ПНД
45	46	27	50	ПНД
46	47	210	50	ПНД
47	48	96	50	ПНД
48	49	305	50	ПНД
49	50	465	50	ПНД
50	51	42	50	ПНД
51	52	116	50	ПНД
52	53	57	50	ПНД
53	54	101	50	ПНД
54	55	55	50	ПНД
55	56	74	50	ПНД
56	57	353	50	ПНД
57	58	23	50	ПНД
58	59	48	50	ПНД
59	60	77	50	ПНД
60	61	106	50	ПНД
61	62	35	50	ПНД
62	63	22	50	ПНД
63	64	1248	63	ПНД
64	65	117	50	ПНД
65	66	72	50	ПНД
66	67	861	50	ПНД
67	68	115	50	ПНД
68	69	152	50	ПНД
69	70	167	50	ПНД
70	71	111	50	ПНД
71	72	166	50	ПНД
72	73	91	50	ПНД
73	74	62	50	ПНД
74	75	75	50	ПНД
75	76	52	50	ПНД
76	77	110	50	ПНД
77	78	61	50	ПНД
78	79	81	50	ПНД
79	80	269	75	ПНД

- Условные обозначения:
- Существующая сеть водоснабжения
 - Перспективная сеть водоснабжения
 - Существующая артезианская скважина
 - Перспективная артезианская скважина
 - Водонапорная башня
 - Водоразборная колонка
 - Существующий колодец водоснабжения
 - Перспективный колодец/точка врезки
 - Существующий потребитель
 - Перспективный потребитель

						СхВуВ-103/22				
						Муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ваткин				08.21	Схема водоснабжения и водоотведения		СХ	4	7
Пров.	Щирый			08.21						
Г. контр.										
Н. контр.						Схема водоснабжения п. Пятиречье		ООО "НТК "ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ" Консалтинг"		
Этб.										